



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования**
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КГУ»)

П А С П О Р Т

ПОМЕЩЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА


Компьютерные тренажеры тепловых электрических станций

(полное наименование помещения)

А-402

(номер помещения)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор-проректор
по УР


(подпись)

Леонтьев А.В.
(фамилия, имя, отчество)

« » 20 г.

ПАСПОРТ

Компьютерные тренажеры тепловых электрических станций

(полное наименование и назначение помещения)

Статус помещения учебное
учебное, учебно-методическое, научно-исследовательское, административное и т.д.
Место расположения учебный корпус «А», 4 этаж, №402
(указать учебный корпус, этаж, № помещения)


Регистрационный номер помещения A402 0108 14
Принадлежность помещения кафедра «Атомные и тепловые электрические станции»
наименование структурного подразделения

Площадь, м² 63,5

Количество рабочих мест:

обучающихся 20 преподавателей 1 сотрудников 1

Ответственный за помещение от подразделения


подпись

/ Сайтов С. Р.
фамилия, имя, отчество

Контактный(е) телефон(ы) 519-42-52

Зав. кафедрой АТЭС


подпись

/ Чичирова Н.Д.
Фамилия И.О.


Согласовано:

Директор Департамента образования


подпись


/ Ахметова Р.В.
Фамилия И.О.

Директор Оргдепартамента


подпись

/ Гатиятов И.З.
Фамилия И.О.

Директор Административного департамента


подпись

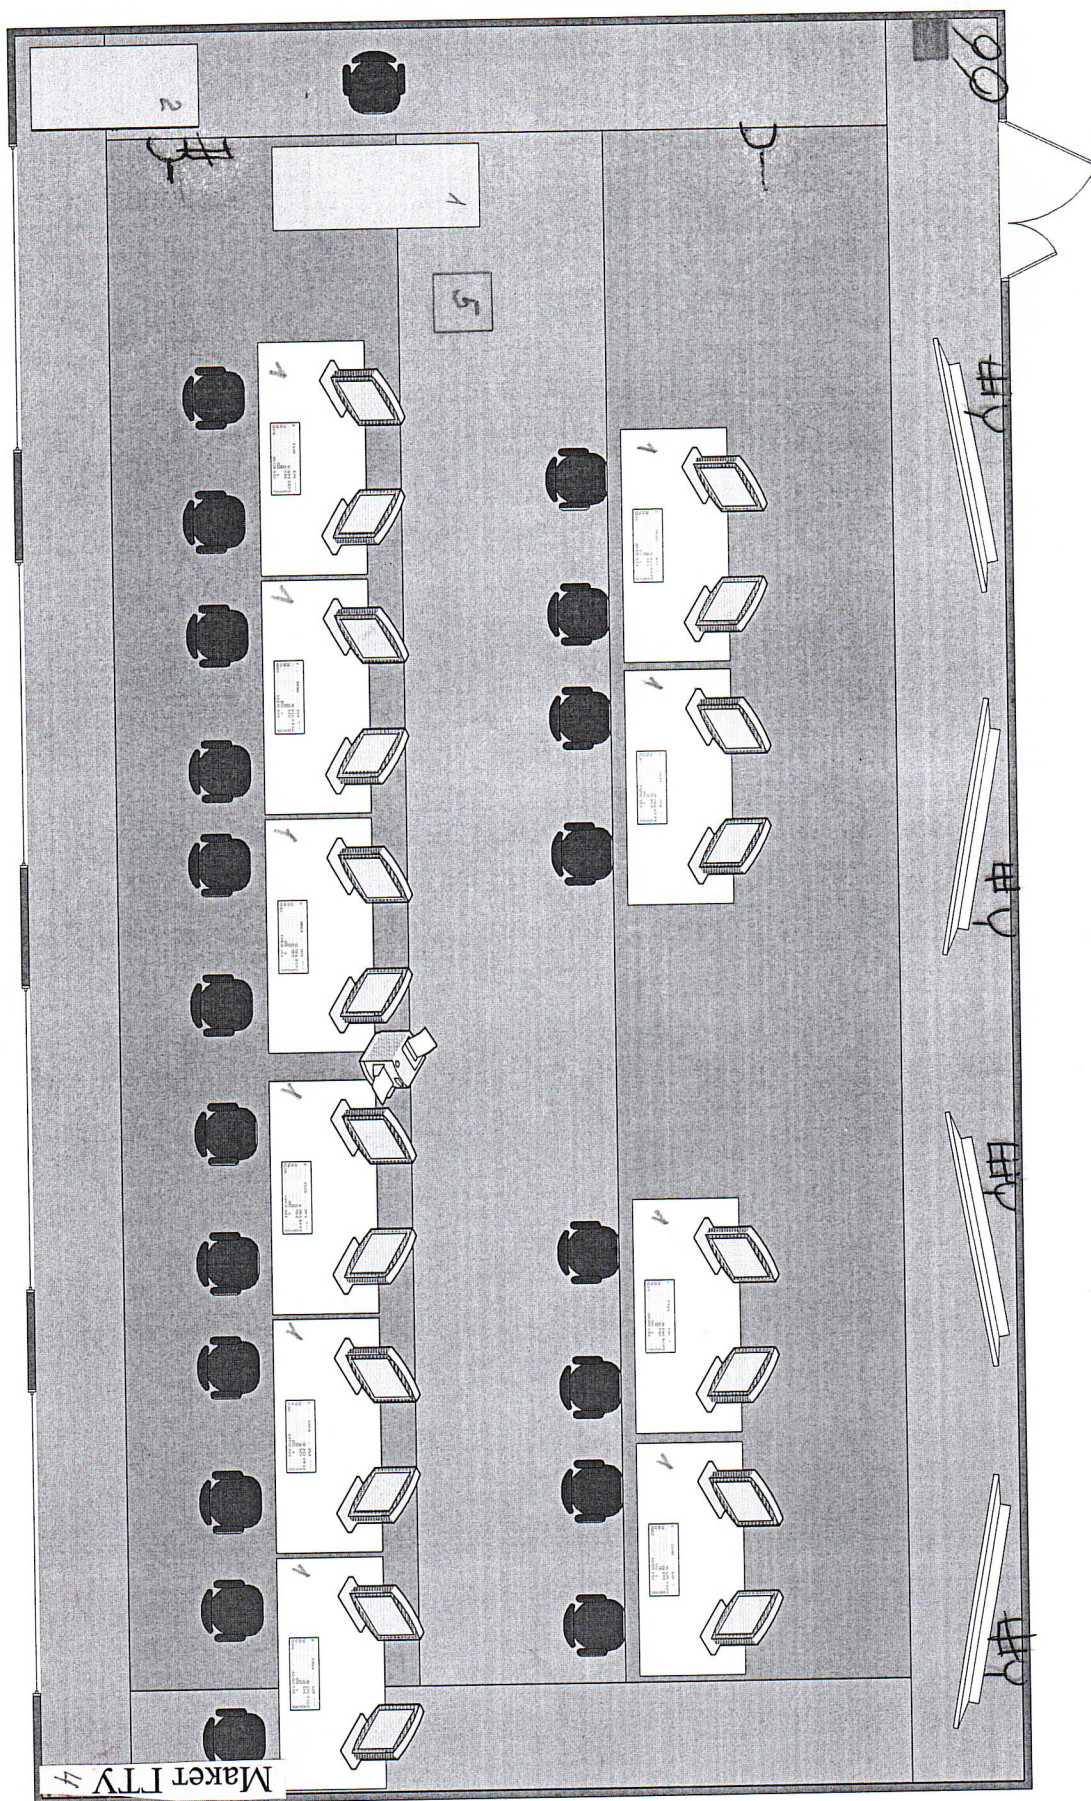
/ Зиганшин А.Д.
Фамилия И.О.




ЭКСПЛИКАЦИЯ АУДИТОРИИ А-402

11800

5480



Общая площадь помещения
63,5 кв. м.

h - розетка электрическая
в - вентиляционная сеть

ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ

Номер позиции	Наименование	Количество	Примечание
1	Стол диспетчерский двухуровневый на металлокаркасе	11	
2	Шкаф	1	
3	Стул ИЗО (серый цвет)	21	
4	Газотурбинная теплоэлектростанция ГТУ ТЭЦ50МВт на Казанской ТЭЦ-1	1	
5	Учебная передвижная доска	1	

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГТЕХНИКИ

Номер позиции	Наименование	Тип, марка, количество	Примечание
1	ПК в комплекте: 2 монитора 24 "Benq BL2400 back LED, IPS, 1920x1200, 5ms, 300 cd/m2, 1000:1 20M:1), D-sub, DVI (HDCP), DP, 1Wx2, Headph HAS, Pilot; блоксистемный DEPO Neos DF2 W7P_W10P/I5- 6400/1x4G2133/T500G/DVD+RW/CR/1024_R5 клавиатура, мышь 450W/SONS3PCNBD	5	
2	Телевизор LED LG 55UK6450 PLC « R»55, Ultra HD 4r черный	4	
3	ПК Компьютерный тренажерно- аналитический комплекс энергоблока ПГУ - 410МВт в комплекте 2 монитора	5	
4			
5			

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

Номер позиции	Наименование	Тип, марка, количество	Примечание
1			

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, ПЛАКАТОВ- имеется

**ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА К СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И В ЭЛЕКТРОННУЮ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СЕТЬ УНИВЕРСИТЕТА**

В аудитории проведена локальная сеть КГЭУ с возможностью выхода в интернет и в электронную информационно-образовательную среду университета

**ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ -нет**

ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ

Наличие инструкций по безопасной организации образовательного процесса:

1. Инструкция №1/ОТПБ по охране труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи для административно-управленческого, инженерно-технического и вспомогательного персонала
2. Инструкция №6 действий профессорско-преподавательского состава, административно-технического персонала и студентов в случае пожара.
3. Инструкция №3/ОТ по технике безопасности для операторов и пользователей персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и работников, занятых эксплуатацией ПЭВМ и видеодисплейных терминалов (РДТ)


Наличие средств коллективной и индивидуальной защиты нет

Наличие медицинских средств для оказания первой доврачебной помощи имеется аптечка первой медицинской помощи

медицинская аптечка находится в А-415

Наличие автоматической пожарно-охранной сигнализации с речевым оповещением имеется

Наличие первичных средств пожаротушения ОП-4(3) огнетушитель
Ответственный за пожарную безопасность в помещении

доцент каф. АТЭС  Саитов С.Р.

Паспорт составил:

зав.лаб.

должность


подпись

Савушкина В.И

Фамилия И.О.

Дата составления паспорта « » 20 г.